

Регуляторы перепада давления ГЕРЦ Техническое описание

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93




ГЕРЦ Регуляторы перепада давления 4002

с изменяемым и фиксированным перепадом давления

Регулятор с изменяемым перепадом давления

 Размеры в мм

Технический паспорт на 4002, Издание 0915

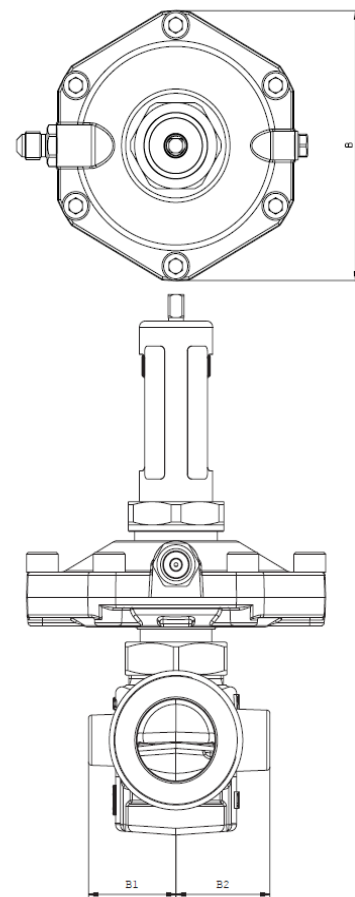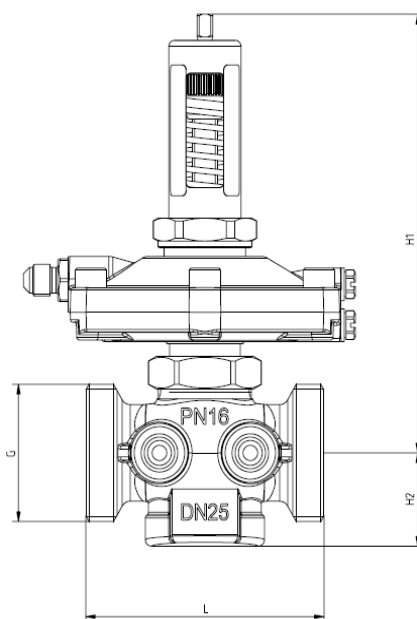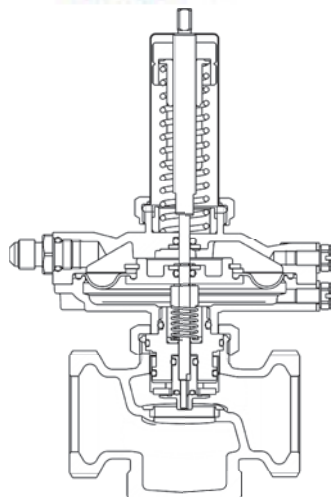

МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

Номер заказа		DN	G	L	H1	H2	B	B1	B2
1 4002 41	1 4002 61	15	3/4 G с конусом	66	133	28	95	26	29
1 4002 42	1 4002 62	20	1G с конусом	76	134	29	95	28	28
1 4002 43	1 4002 63	25	1 1/4 плоск. упл.	76	134	29	95	28	28
1 4002 44	1 4002 64	32	1 1/2 плоск. упл.	114	150	47	95	-	-
1 4002 45	1 4002 65	40	1 3/4 плоск. упл.	132	160	55	95	-	-
1 4002 46	1 4002 66	50	2 3/8 плоск. упл.	140	160	55	94	-	-

Технические характеристики

макс. рабочее давление	16 бар
макс. дифференциальное давление на корпус	2 бар
мин. рабочая температура	2 °C (чистая вода)
мин. рабочая температура	- 20 °C (с антифризом)
макс. рабочая температура	до DN 32 130 °C
	от DN 40 110 °C
DP диапазон 4002 4x	5 - 30 кПа
DP диапазон 4002 6x	25 - 60 кПа

Kvs- максимальная пропускная способность

Заказ номер	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
1 4002 xx	2,66	4,36	5,38	9,48	14,95	14,95

Применение

Регулятор перепада давления – пропорциональный регулятор прямого действия, работающий без дополнительных источников энергии. Необходимое значение перепада давления регулируется бесступенчато в диапазоне от 50 до 300 мбар, или от 250 до 600 мбар. Нужное значение настройки давления можно найти с помощью диаграммы регулирования. Заводская настройка регулятора произведена на минимальное значение. Требуемое значение предварительной настройки устанавливается при помощи ключа (1 4006 02). В комплект поставки входит импульсная трубка (1000 мм), которую необходимо подключить к подающей линии.

Материалы

- Корпус латунь, стойкая к обезцинкованию
- Мембрана и кольцевые уплотнения EPDM (этиленпропиленовая резина)


Качество воды в соответствии со стандартами OÖNORM H 5195, VDI 2035 и должно соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

Допускается использование этилен или пропилен гликоля в максимальной дозе 25- 50%. [%]

ВНИМАНИЕ! При наличии в рабочей среде аммиака, может произойти повреждение латунного корпуса клапана. Использование минеральных масел и смазок приводит к разрушению деталей из EPDM (этиленпропиленовая резина). Для предотвращения изучайте документацию производителей перед применением в системе антикоррозионных добавок и антифризов на основе этилен гликоля, а также при подборе масел и смазок.

Установка


Клапан устанавливается на обратной линии. Стрелка, изображенная на корпусе клапана, должна совпадать с направлением потока. Рекомендуется установка фильтра-грязеуловителя перед регулятором перепада давления и запорных клапанов до и после регулятора.

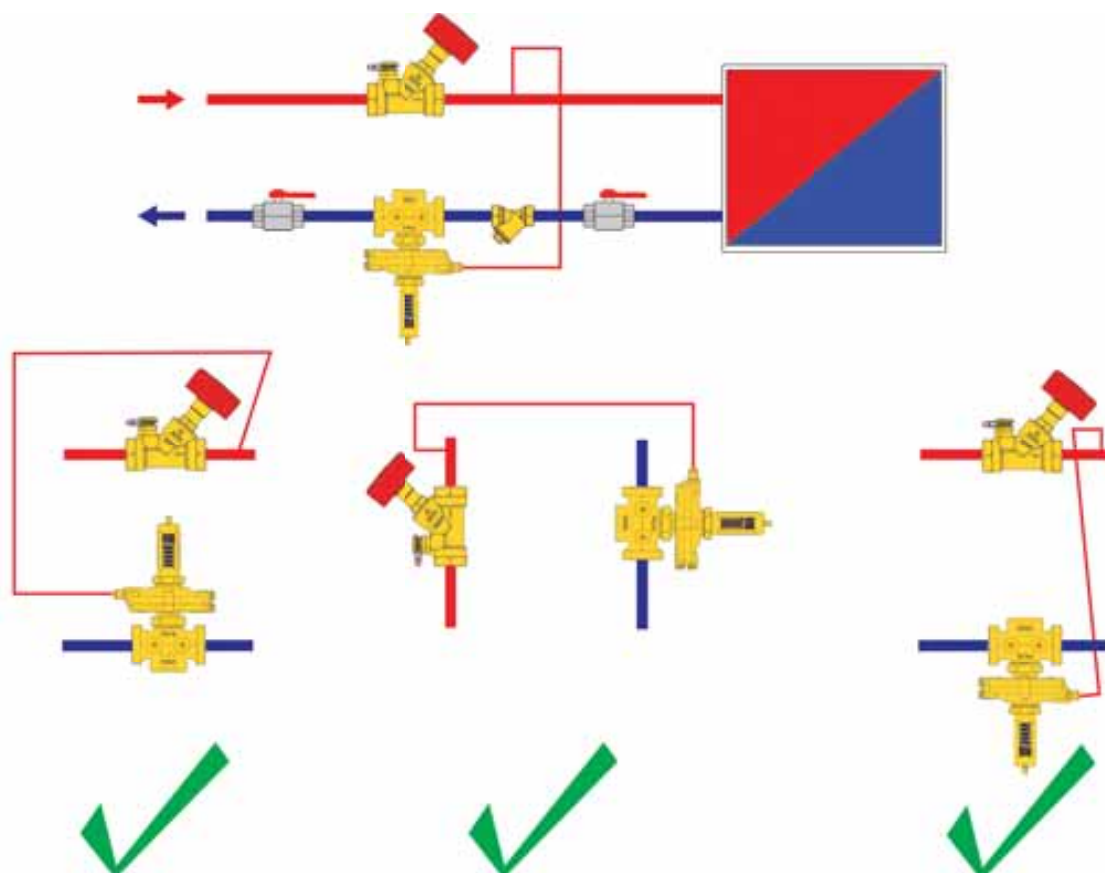


Аксессуары и запасные части

- 1 **4117** хх ГЕРЦ-ШТРЕМАКС клапаны балансировочные с наклонным шпинделем
- 1 **4217** хх ГЕРЦ- ШТРЕМАКС клапаны балансировочные, шпиндель прямой
- 1 **4017** хх ГЕРЦ- ШТРЕМАКС клапаны балансировочные со встроенной измерительной диафрагмой ГЕРЦ
- 1 **4125** хх запорные клапаны с наклонным шпинделем
- 1 **4115** хх ГЕРЦ запорные клапаны с наклонным шпинделем
- 1 **4215** хх ГЕРЦ запорные клапаны, шпиндель прямой, также возможны варианты с наружной резьбой. Для получения более подробной информации см. соответствующие технические паспорта.
- 1 **0284** 01 Измерительный клапан для балансировочного клапана ГЕРЦ, синий колпачок (обратный поток)
- 1 **0284** 02 Измерительный клапан для балансировочного клапана ГЕРЦ, красный колпачок (прямой поток)
- 1 **0284** 11 Измерительный клапан для балансировочного клапана ГЕРЦ, удлиненная модель, синий колпачок (обратный поток)
- 1 **0284** 12 Измерительный клапан для балансировочного клапана ГЕРЦ, удлиненная модель, красный колпачок (прямой поток)
- 1 **0284** 21 Измерительный клапан ГЕРЦ со сливным краном, синий колпачок (обратный поток)
- 1 **0284** 22 Измерительный клапан ГЕРЦ со сливным краном, красный колпачок (прямой поток)
- 1 **0284** 00 Комплект игольчатых измерительных клапанов
- 1 **0273** 09 Заглушка резьбовая 1/4"
- 1 **4006** 02 Ключ предварительной настройки ГЕРЦ для регулировки перепада давления


1 **4002** 78
импульсная трубка
с шаровым клапаном G 1/8
и переходником 1/8 x 1/4.



1 **4002** 80
импульсная трубка длина 2000мм
с штуцерами G 1/4" и
переходником 1/8 x 1/4.

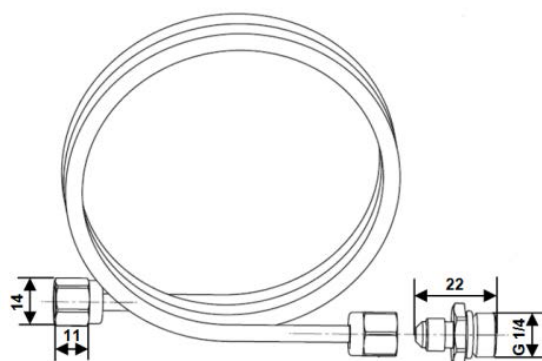

1 **4096** 1х Кожух теплоизоляционный
EPP
(вспененный полипропилен), цвет
антрацитово-чёрный или
серебристо-серый
Плотность 45 кг/м³

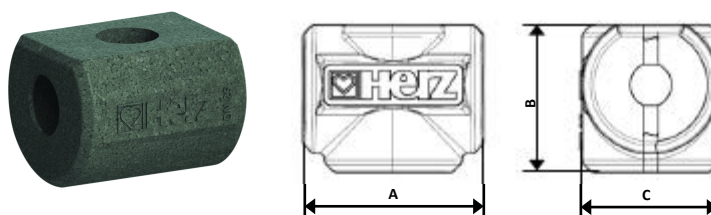

Номер заказа	DN	A	B	C
1 4096 11	15	96	78,5	75
1 4096 12	20	110	82	83
1 4096 13	25	112	84	100
1 4096 14	32	152	120	110
1 4096 15	40	170	130	123
1 4096 16	50	179	130,5	147

☑ Соединительные элементы

- 1 6220 xx Соединитель резьбовой, состоящий из гайки, нипеля резьбового и прокладки.
- 1 6236 xx Соединитель под пайку из латуни, состоящий из гайки, нипеля для пайки и прокладки.
- 1 6240 xx Соединитель под сварку стальной, состоящий из гайки, нипеля для сварки и прокладки.
- 1 6210 xx Соединитель резьбовой стальной, состоящий из гайки и нипеля с уплотнением по конусу.

- 1 6235 xx Соединитель под пайку из латуни никелированный, состоящий из гайки, нипеля для пайки и прокладки.

Для получения более подробной информации см. технический паспорт на соединительные элементы.

☑ Рекомендации

На входе потока в регулятор перепада давления рекомендуется установить фильтр-грязевик ГЕРЦ (1 4111 xx) для предотвращения попадания частиц.

☑ Подключение измерительных приборов


На одной стороне корпуса регулятора имеются два отверстия для установки измерительных клапанов, поставка с завода производится с заглушками. Такая конструкция позволяет легко и быстро установить измерительные устройства, независимо от того, в каком положении был установлен клапан.


☑ Предварительная


настройка


Настройку клапана можно видеть на шкале узла управления клапана. Предварительно настроенные значения легко отрегулировать. После монтажа регулятор дифференциального давления можно настроить на любое необходимое значение.


☑ Пример применения

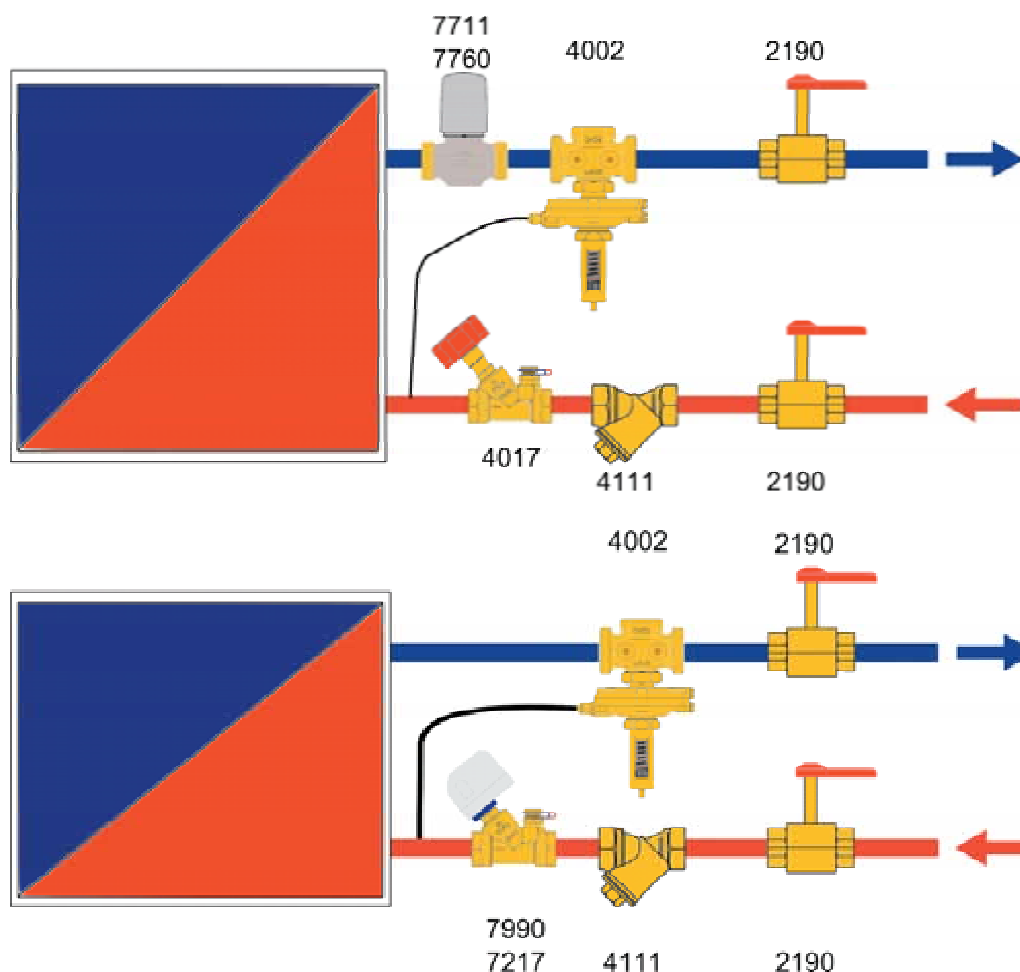


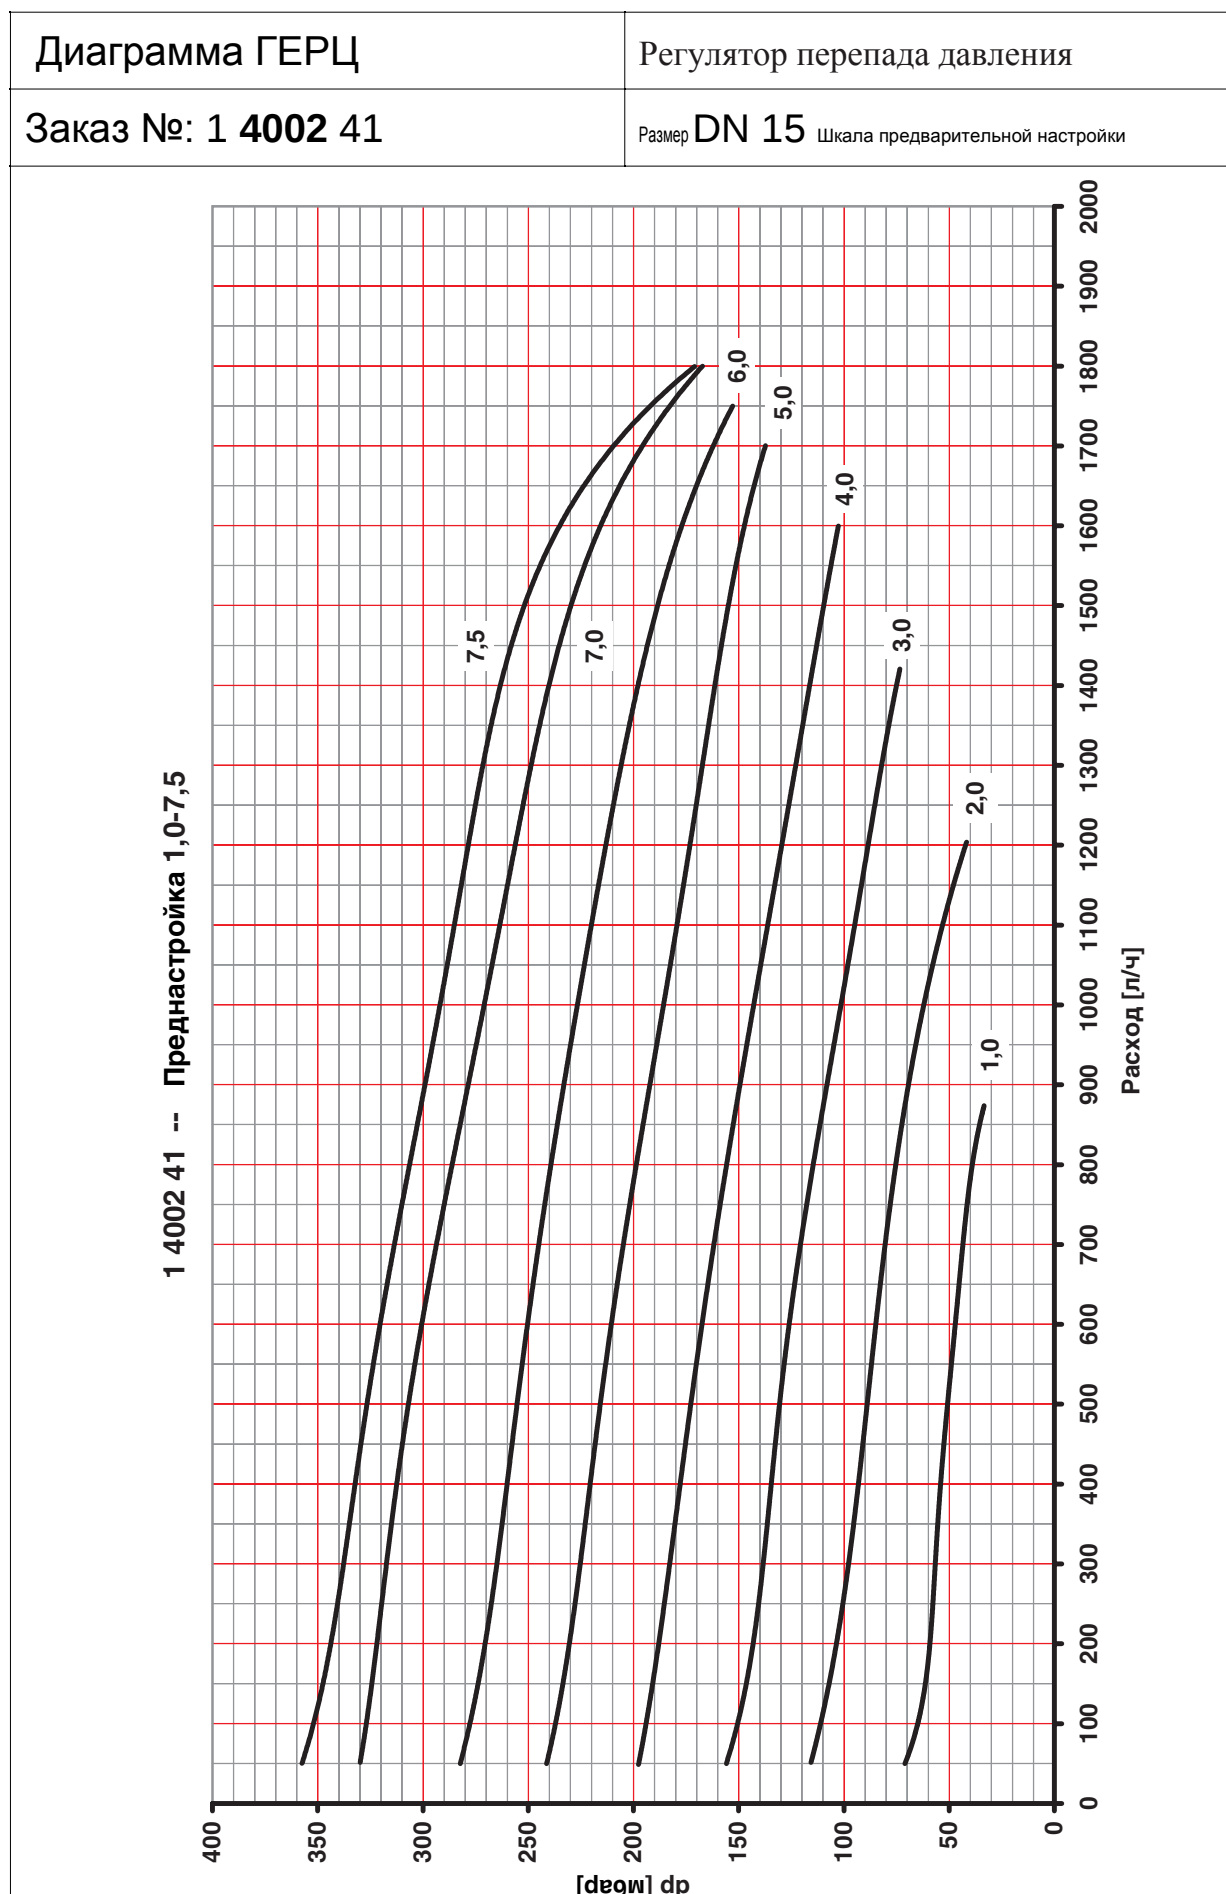


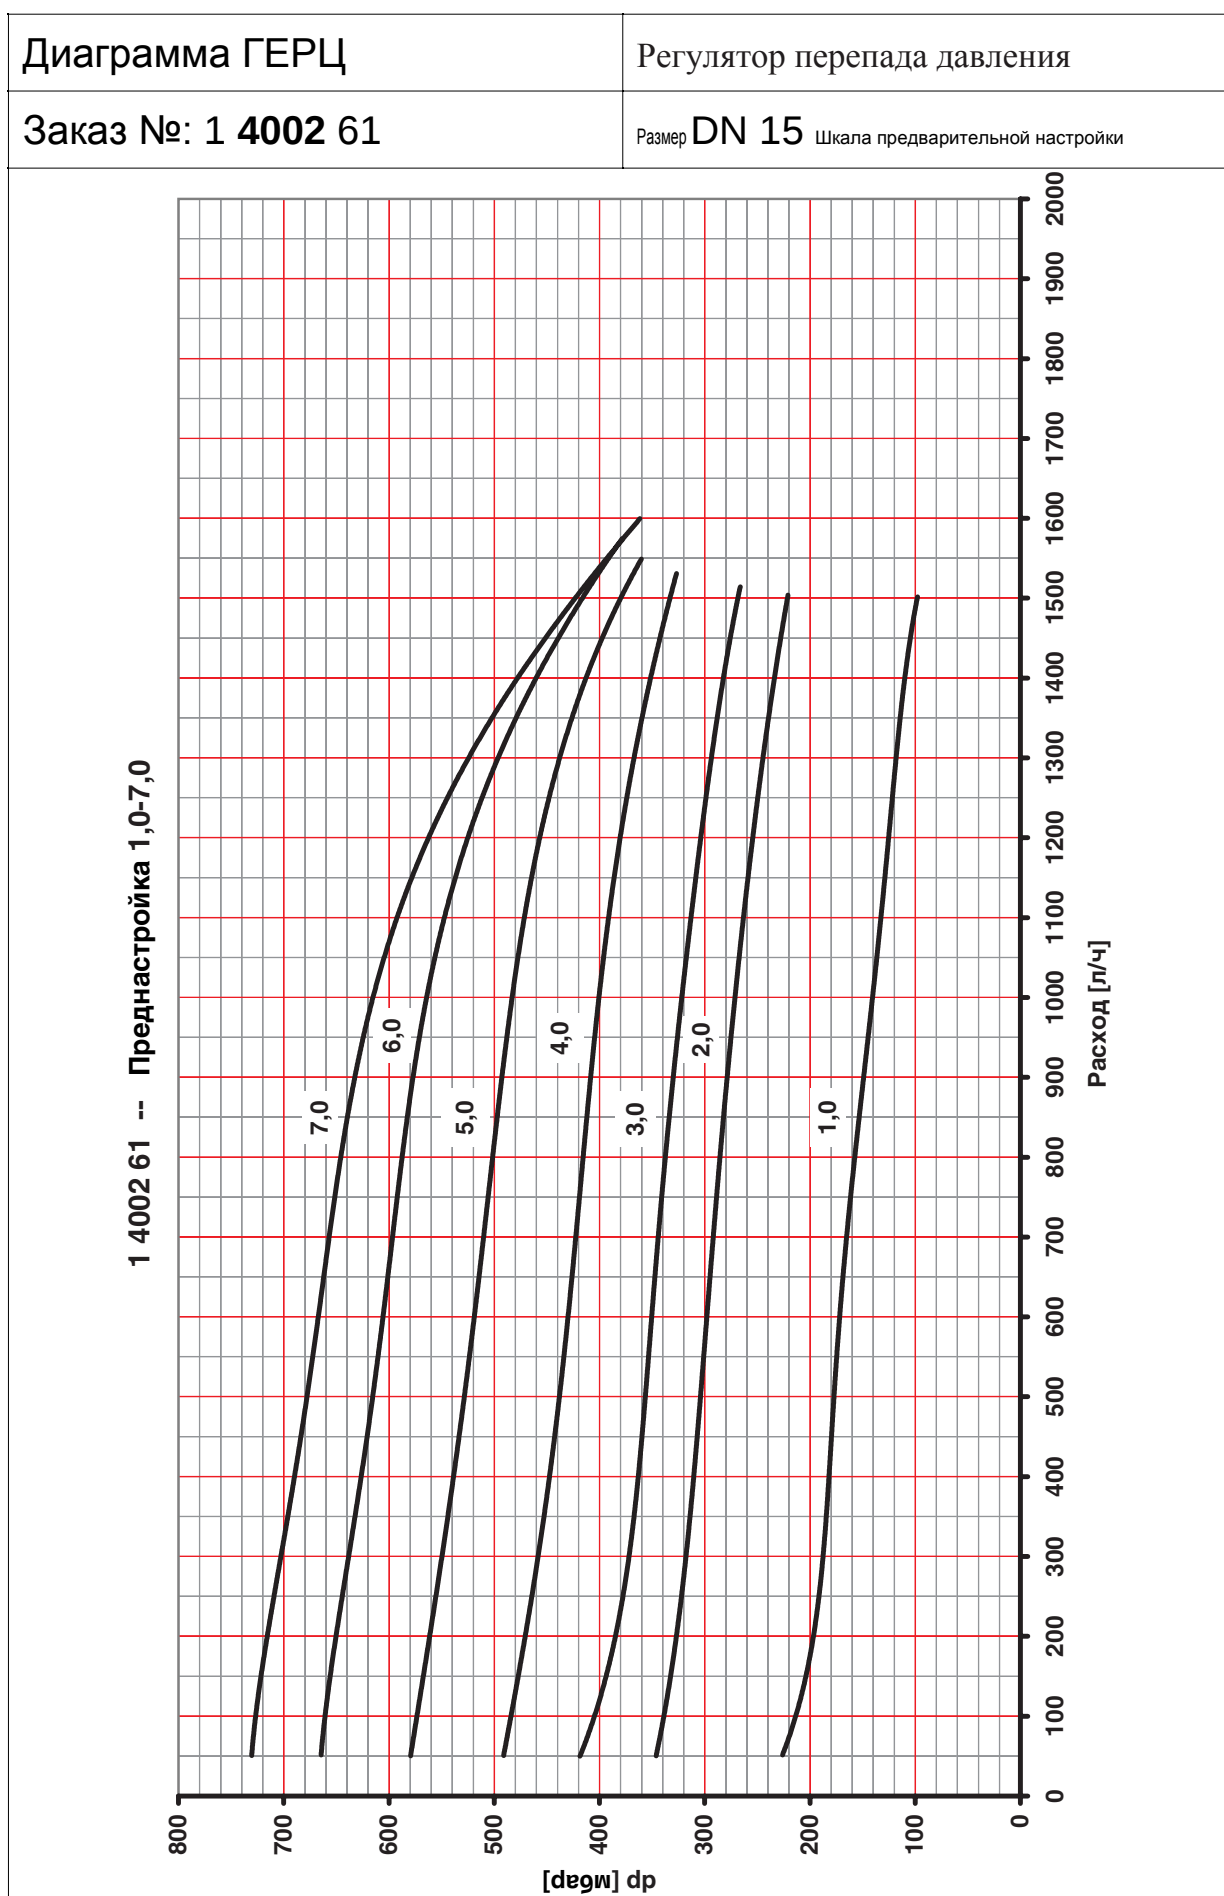


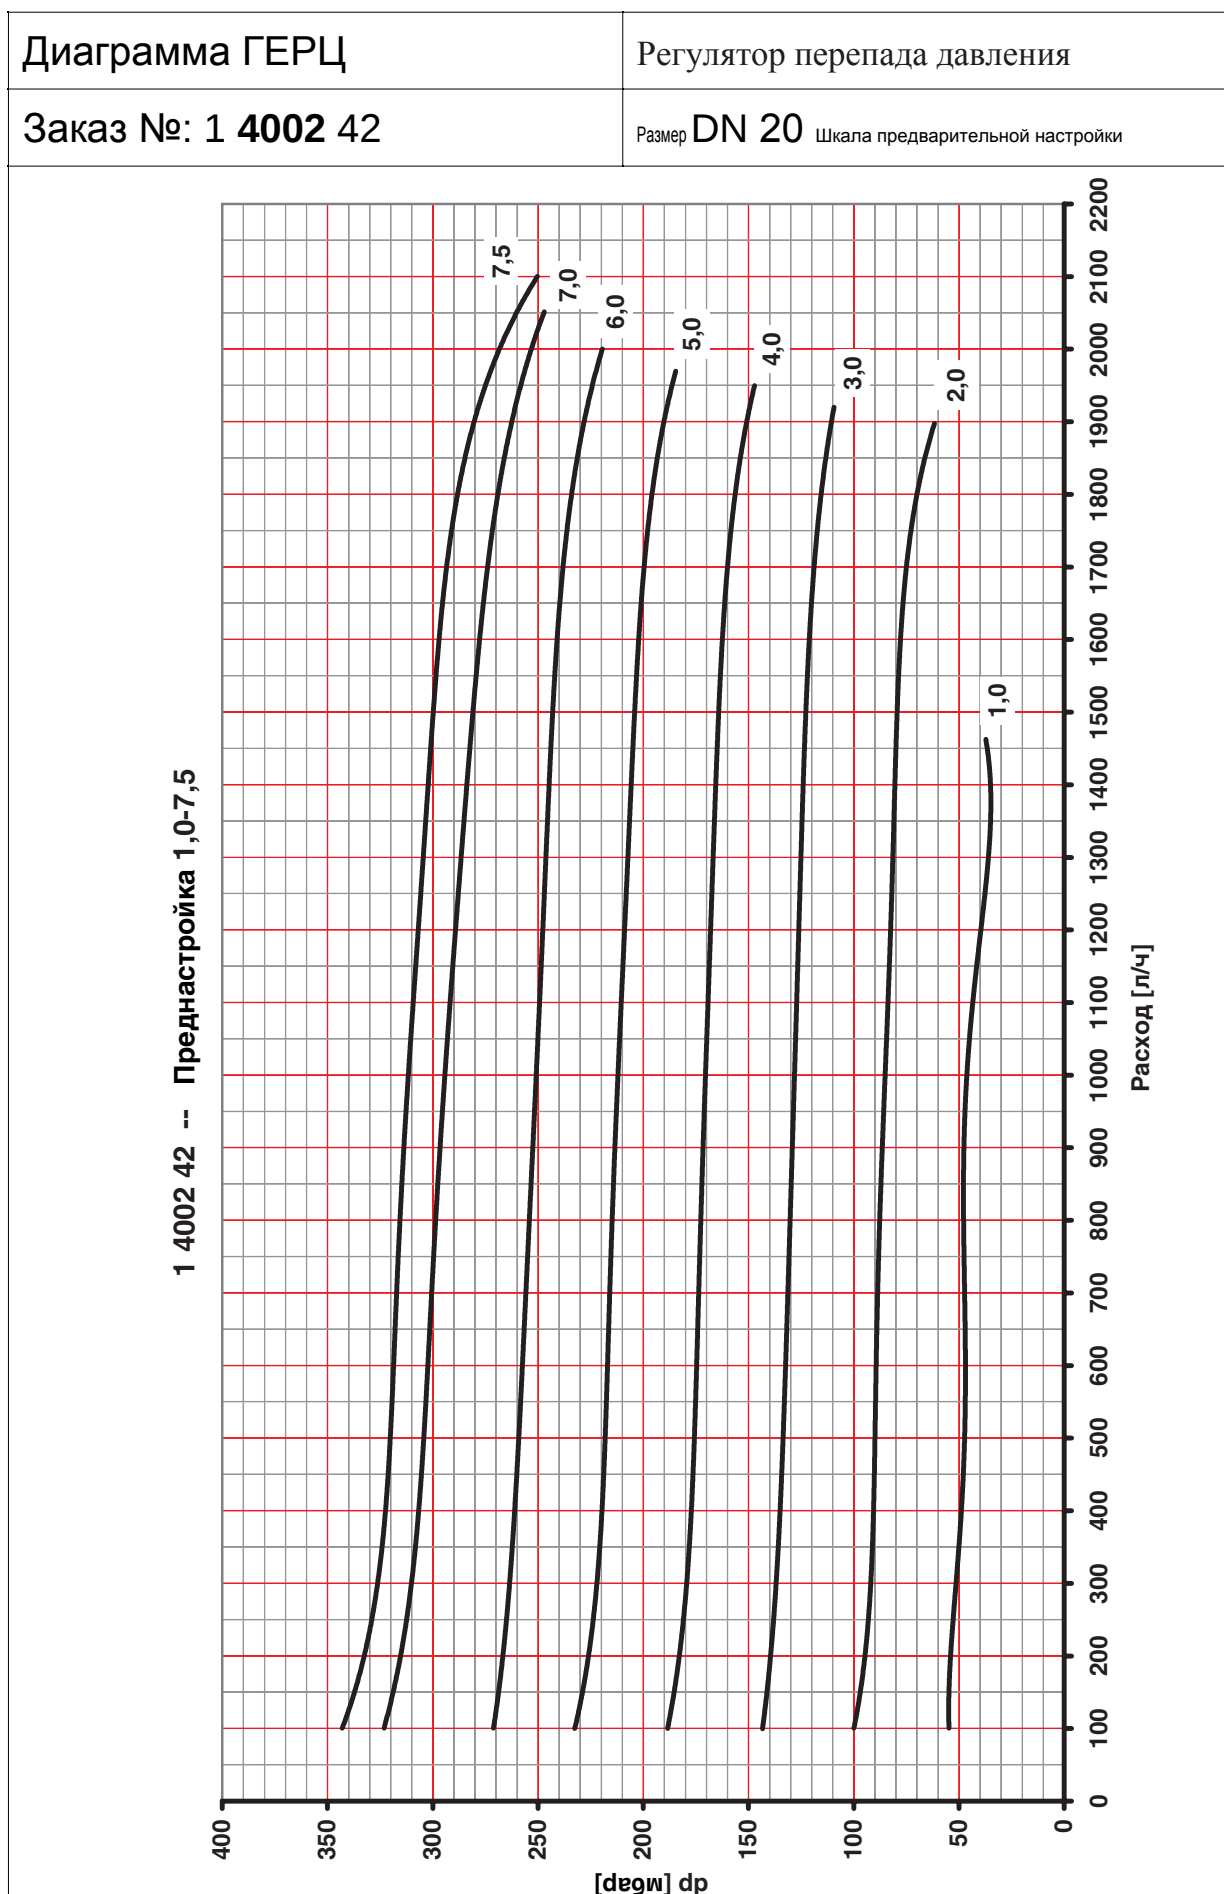


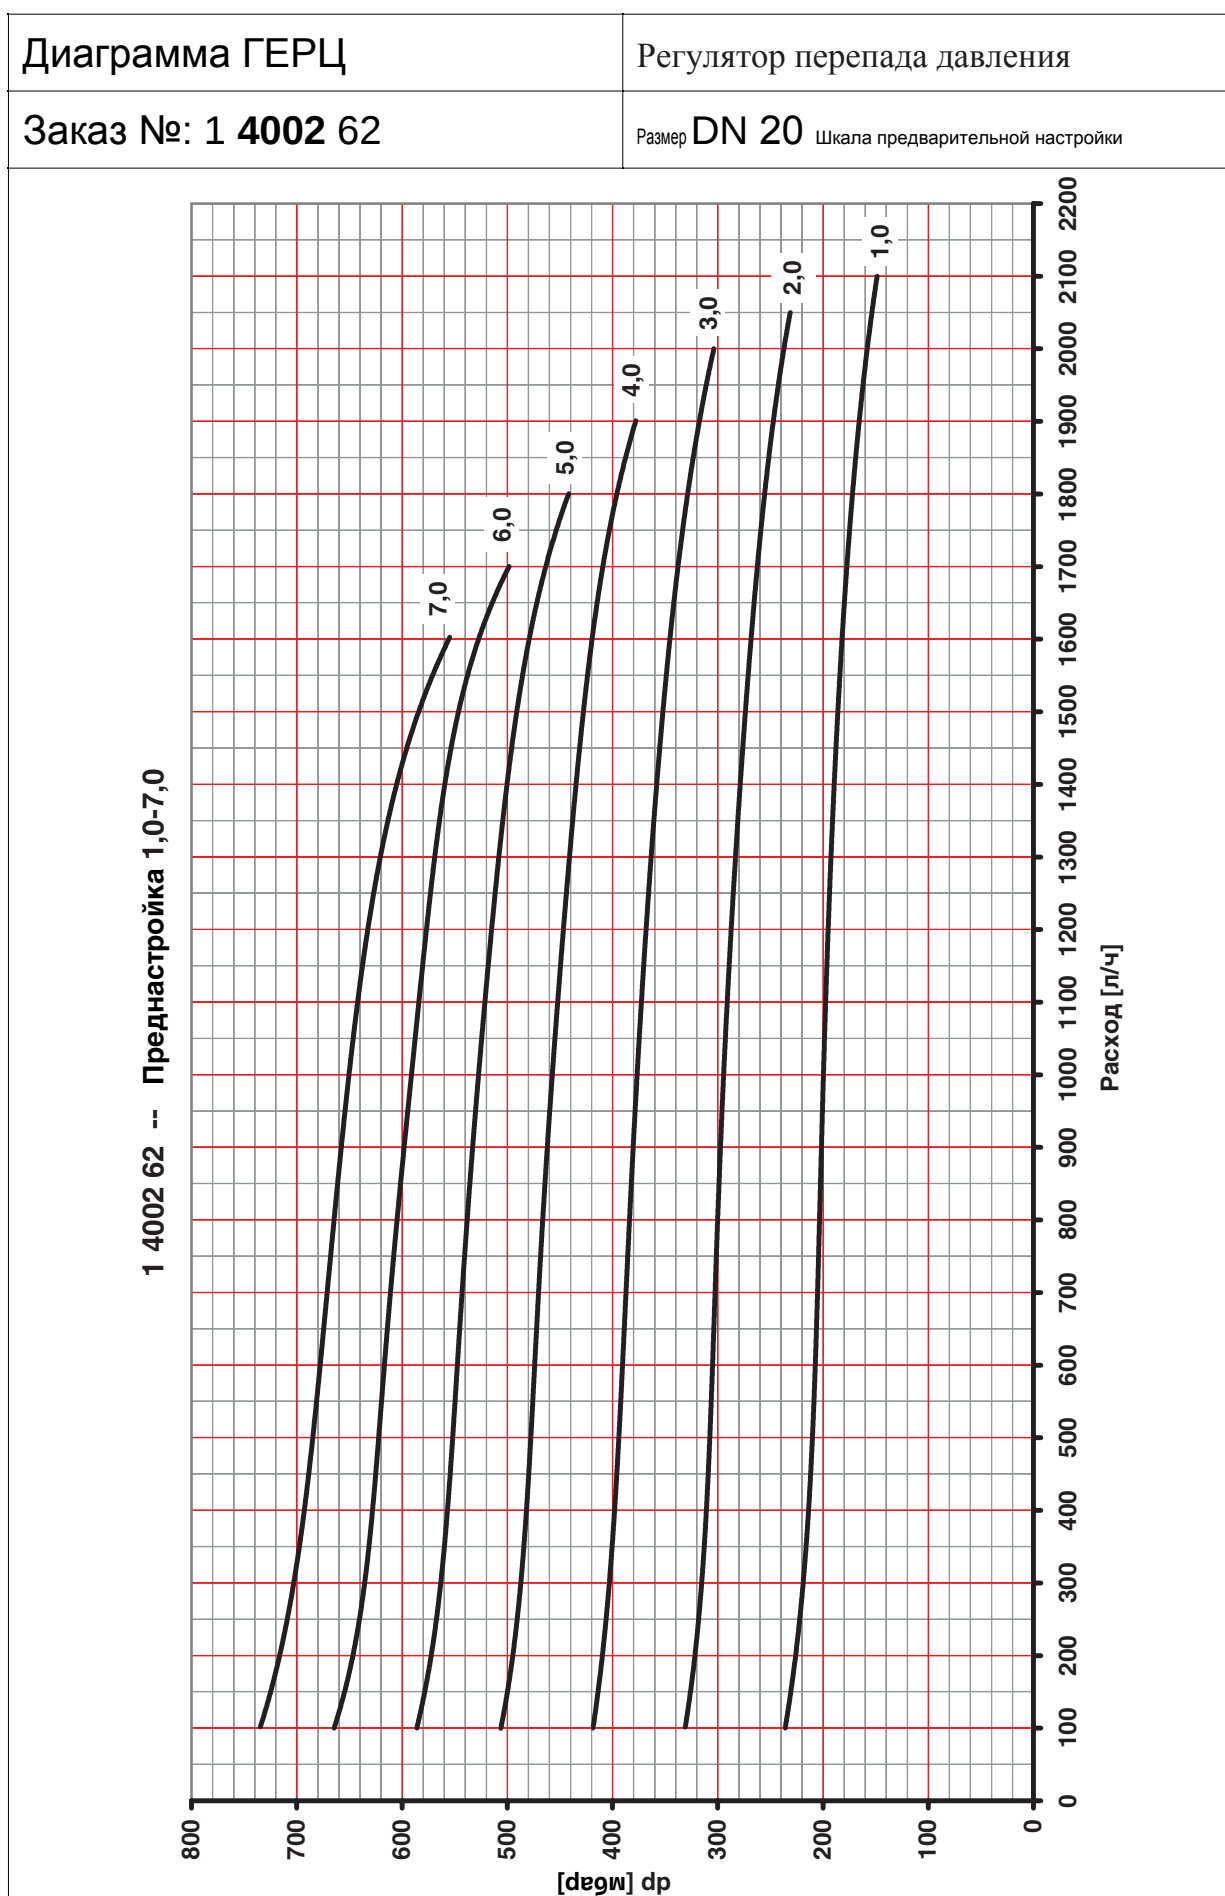


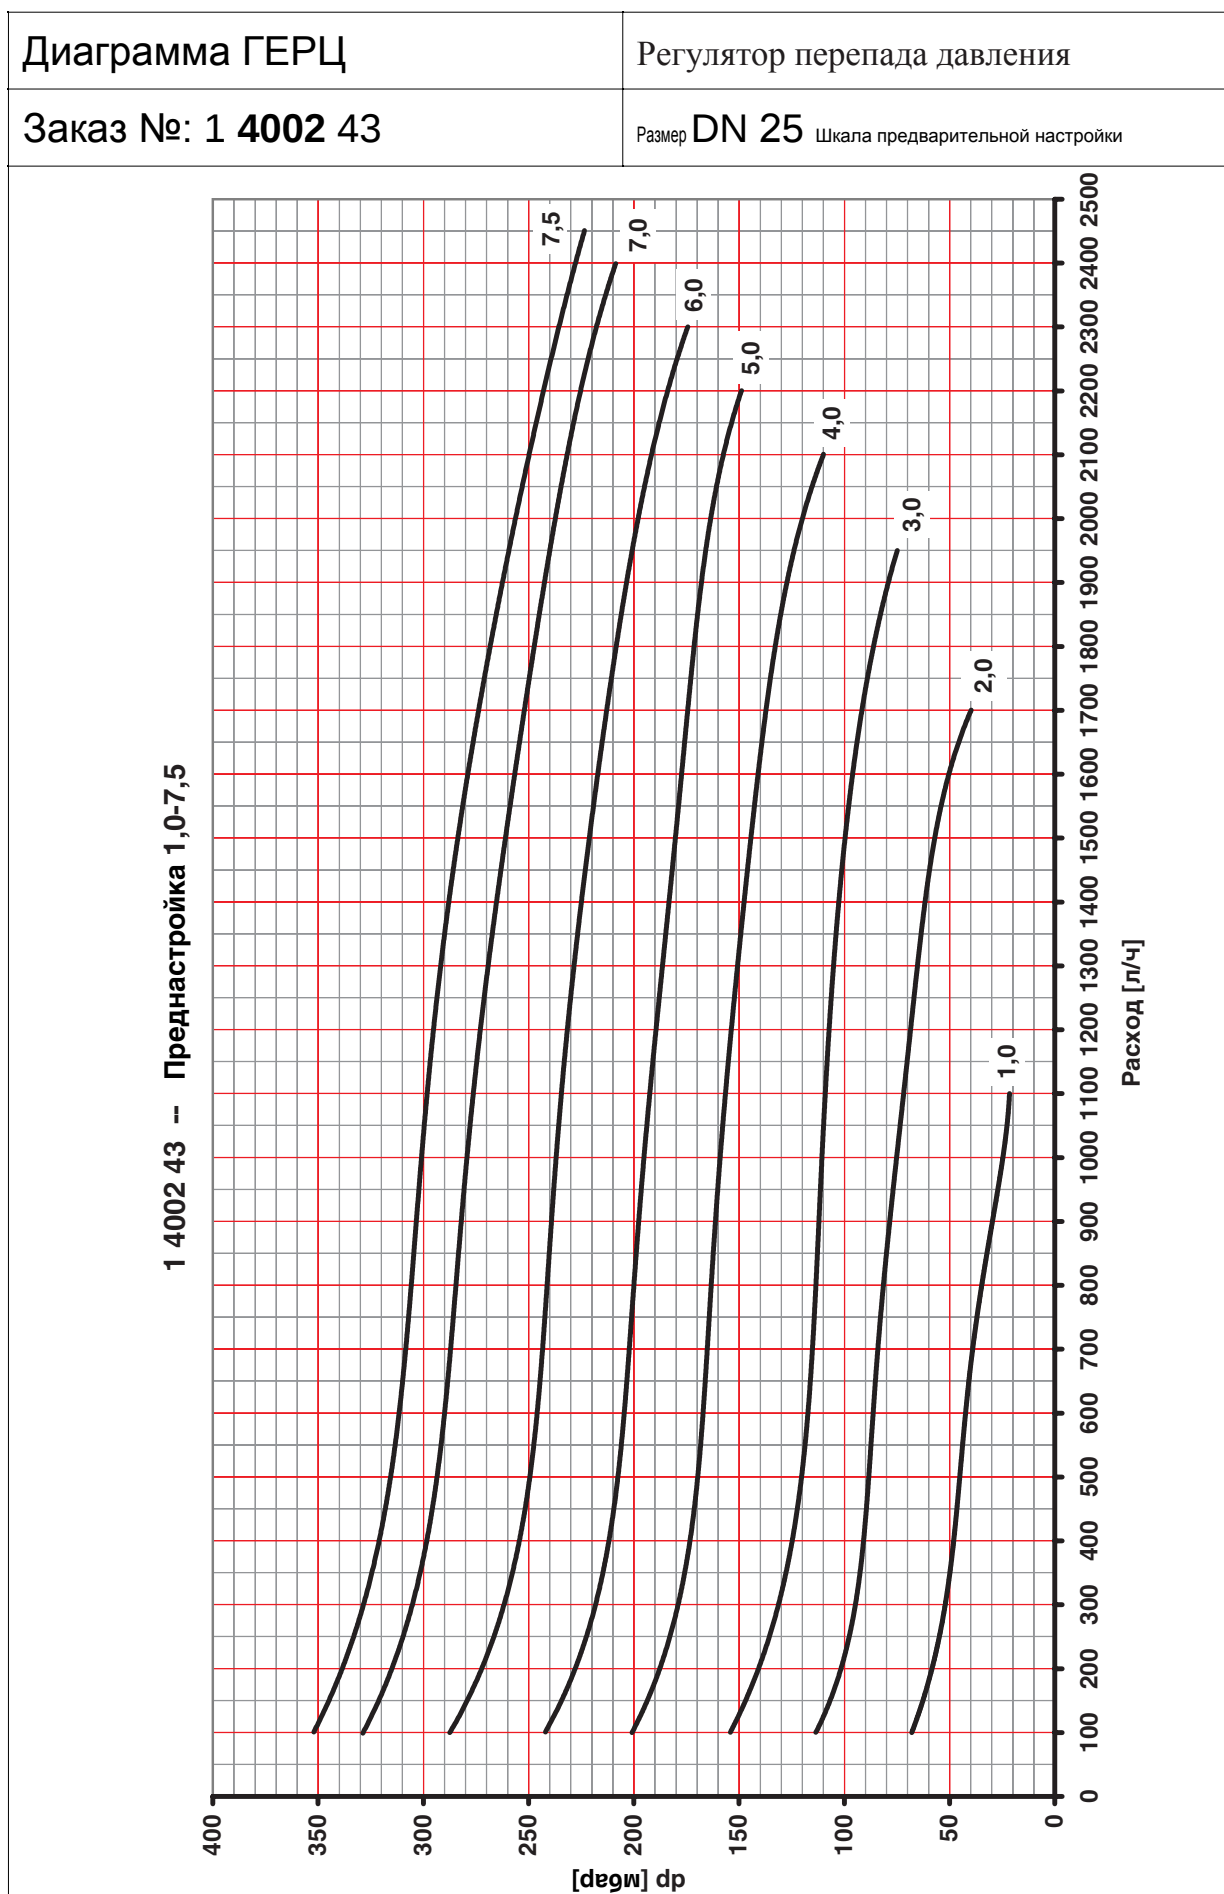


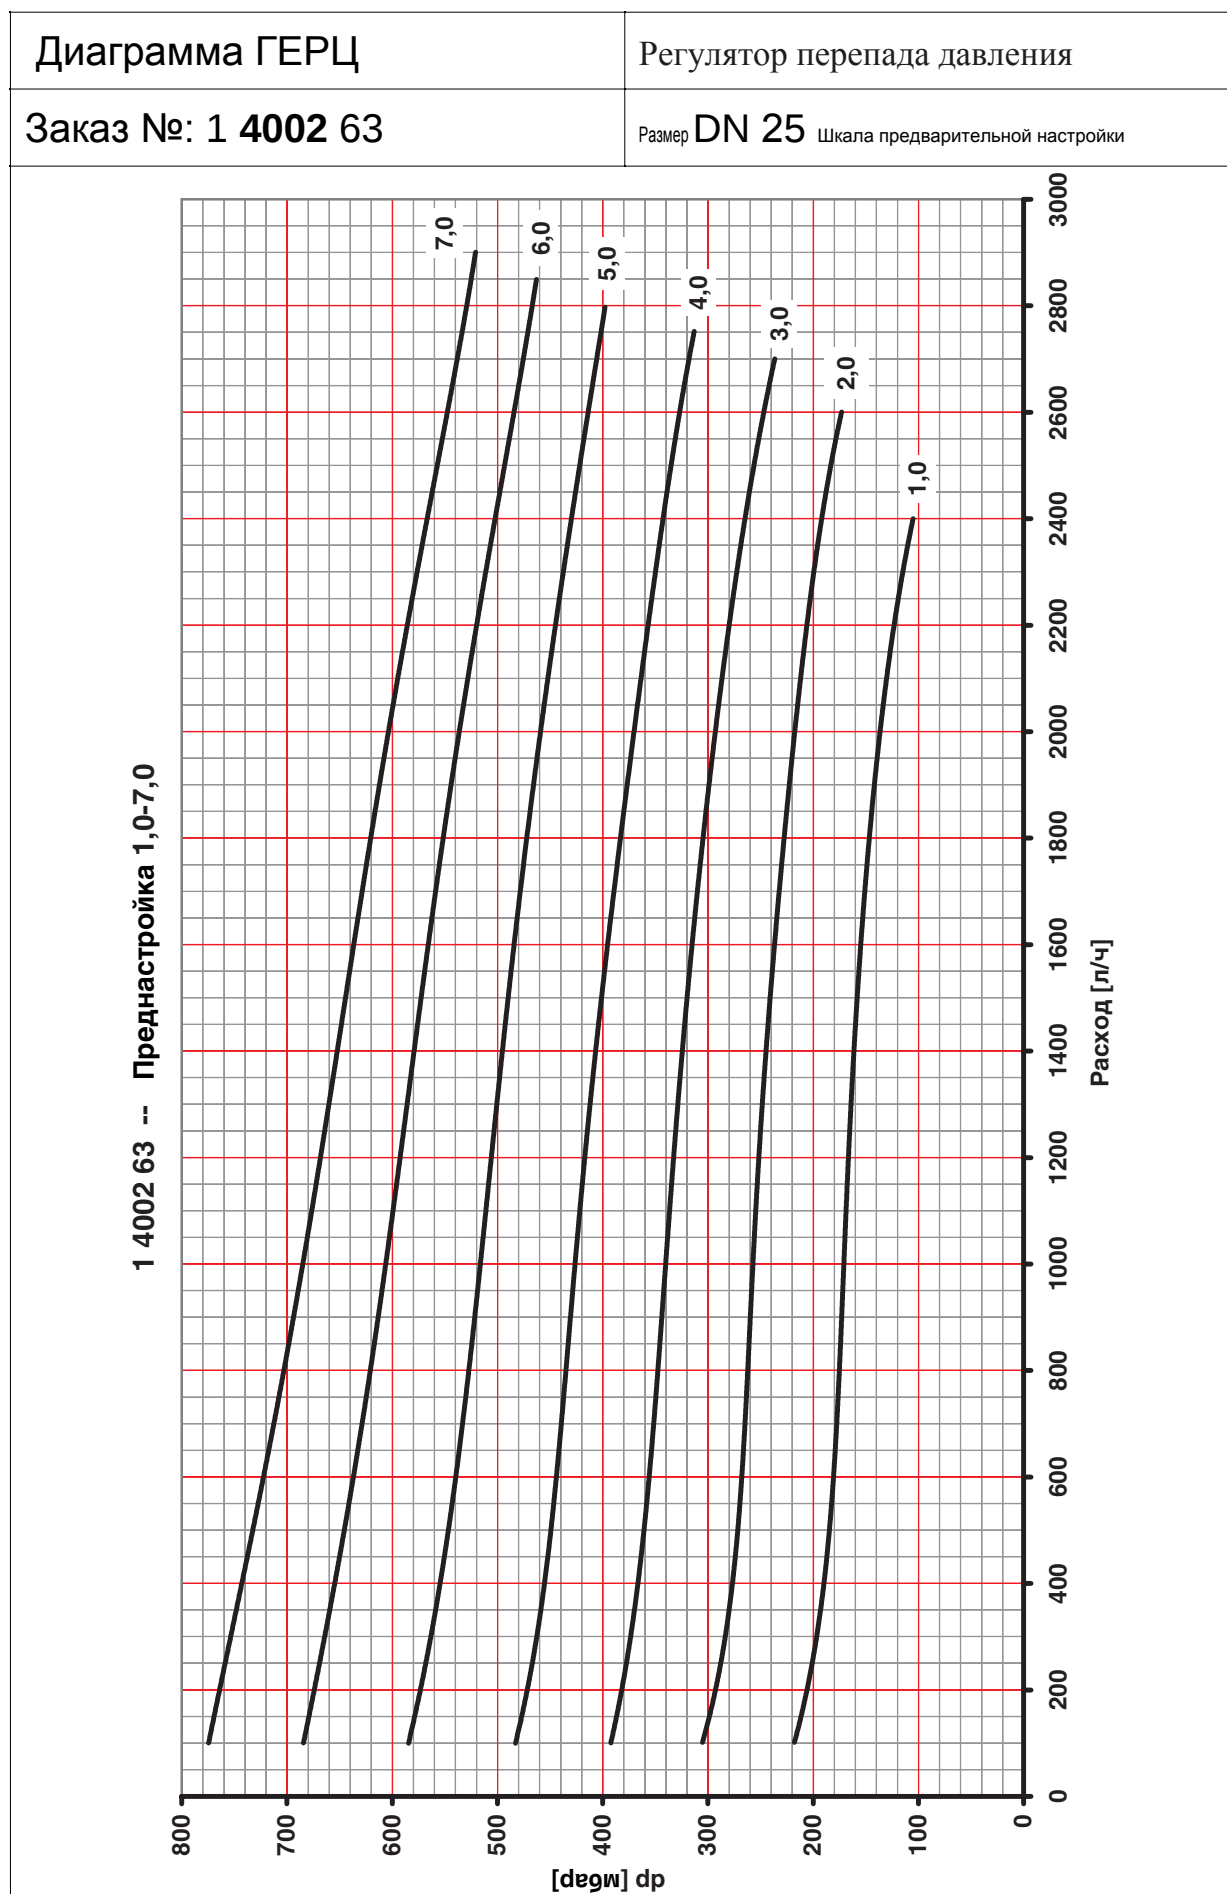

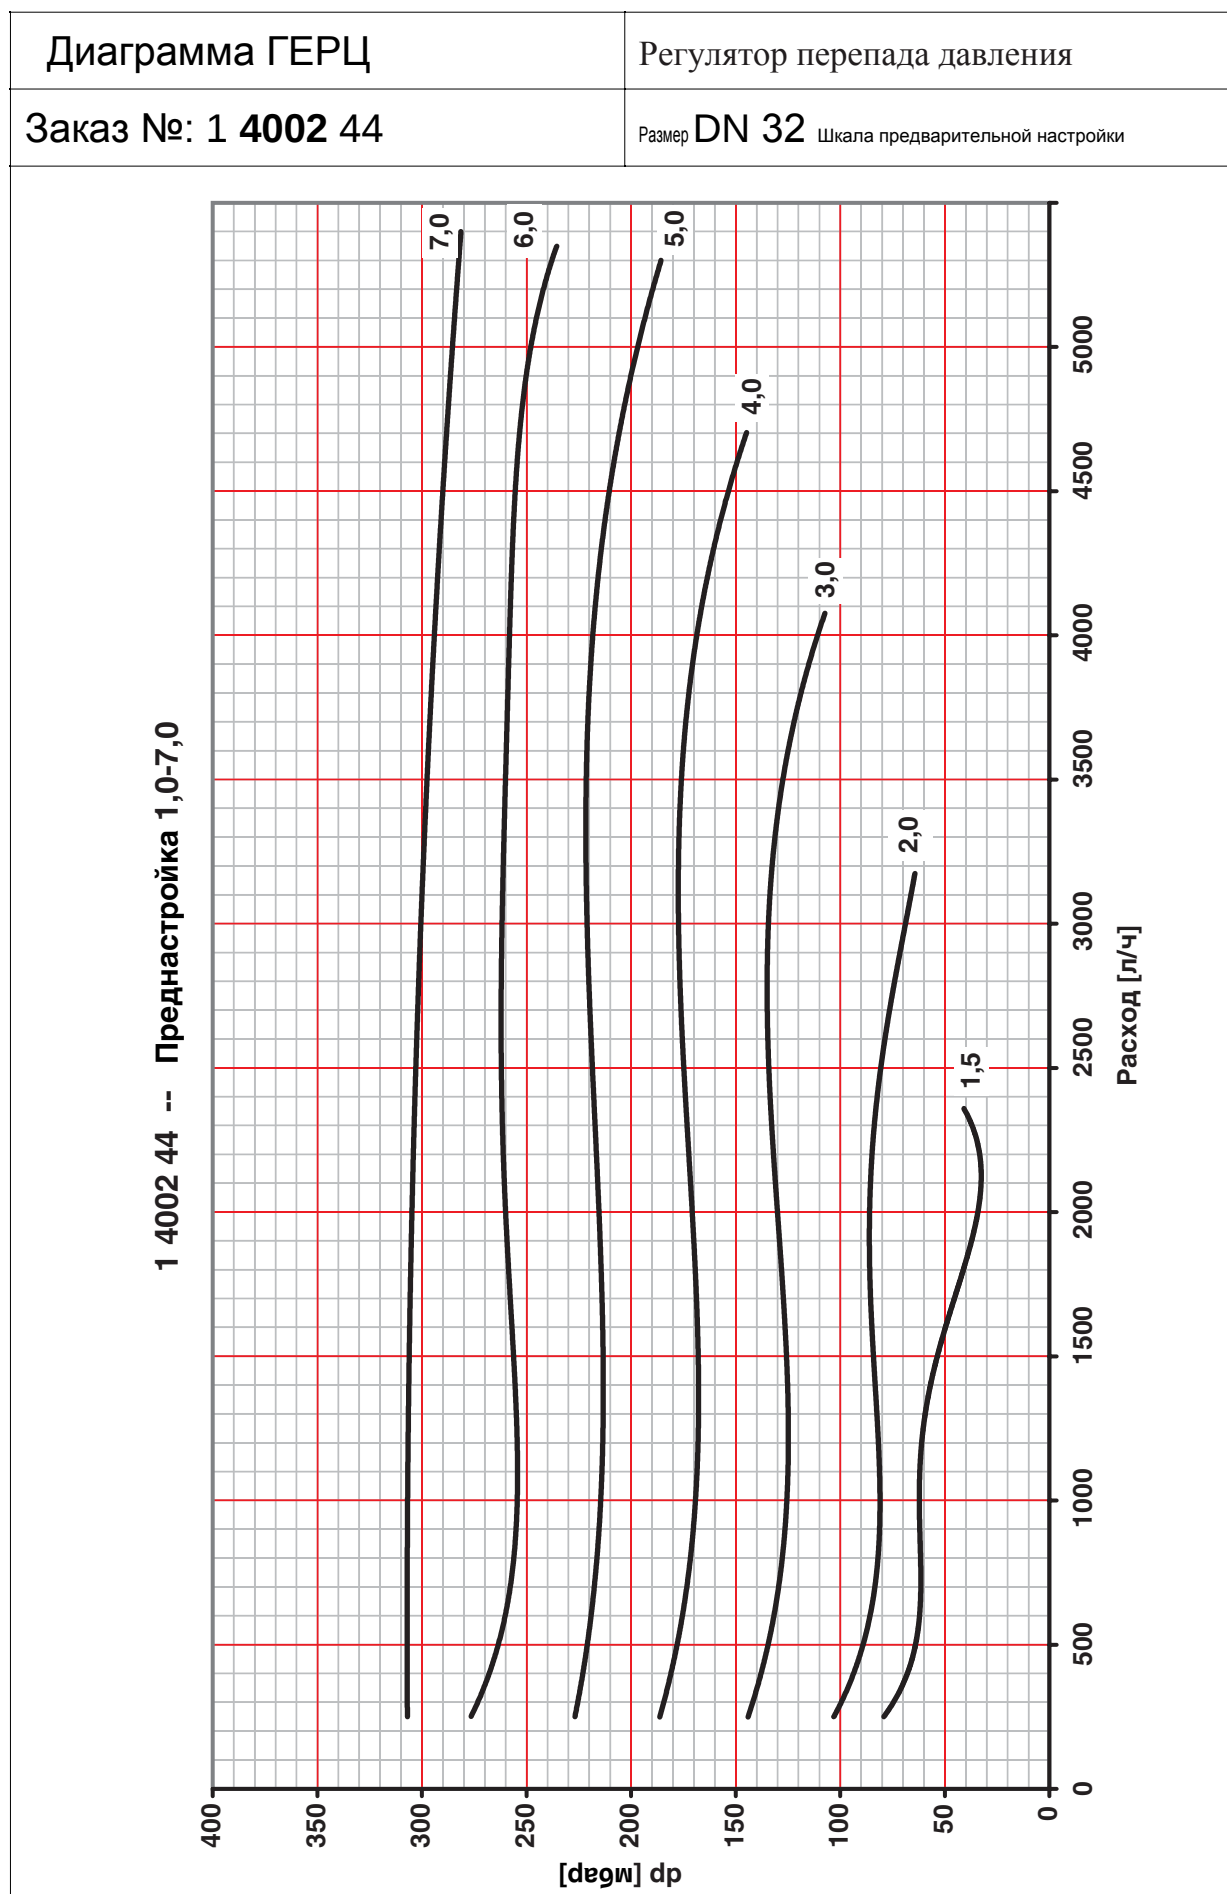

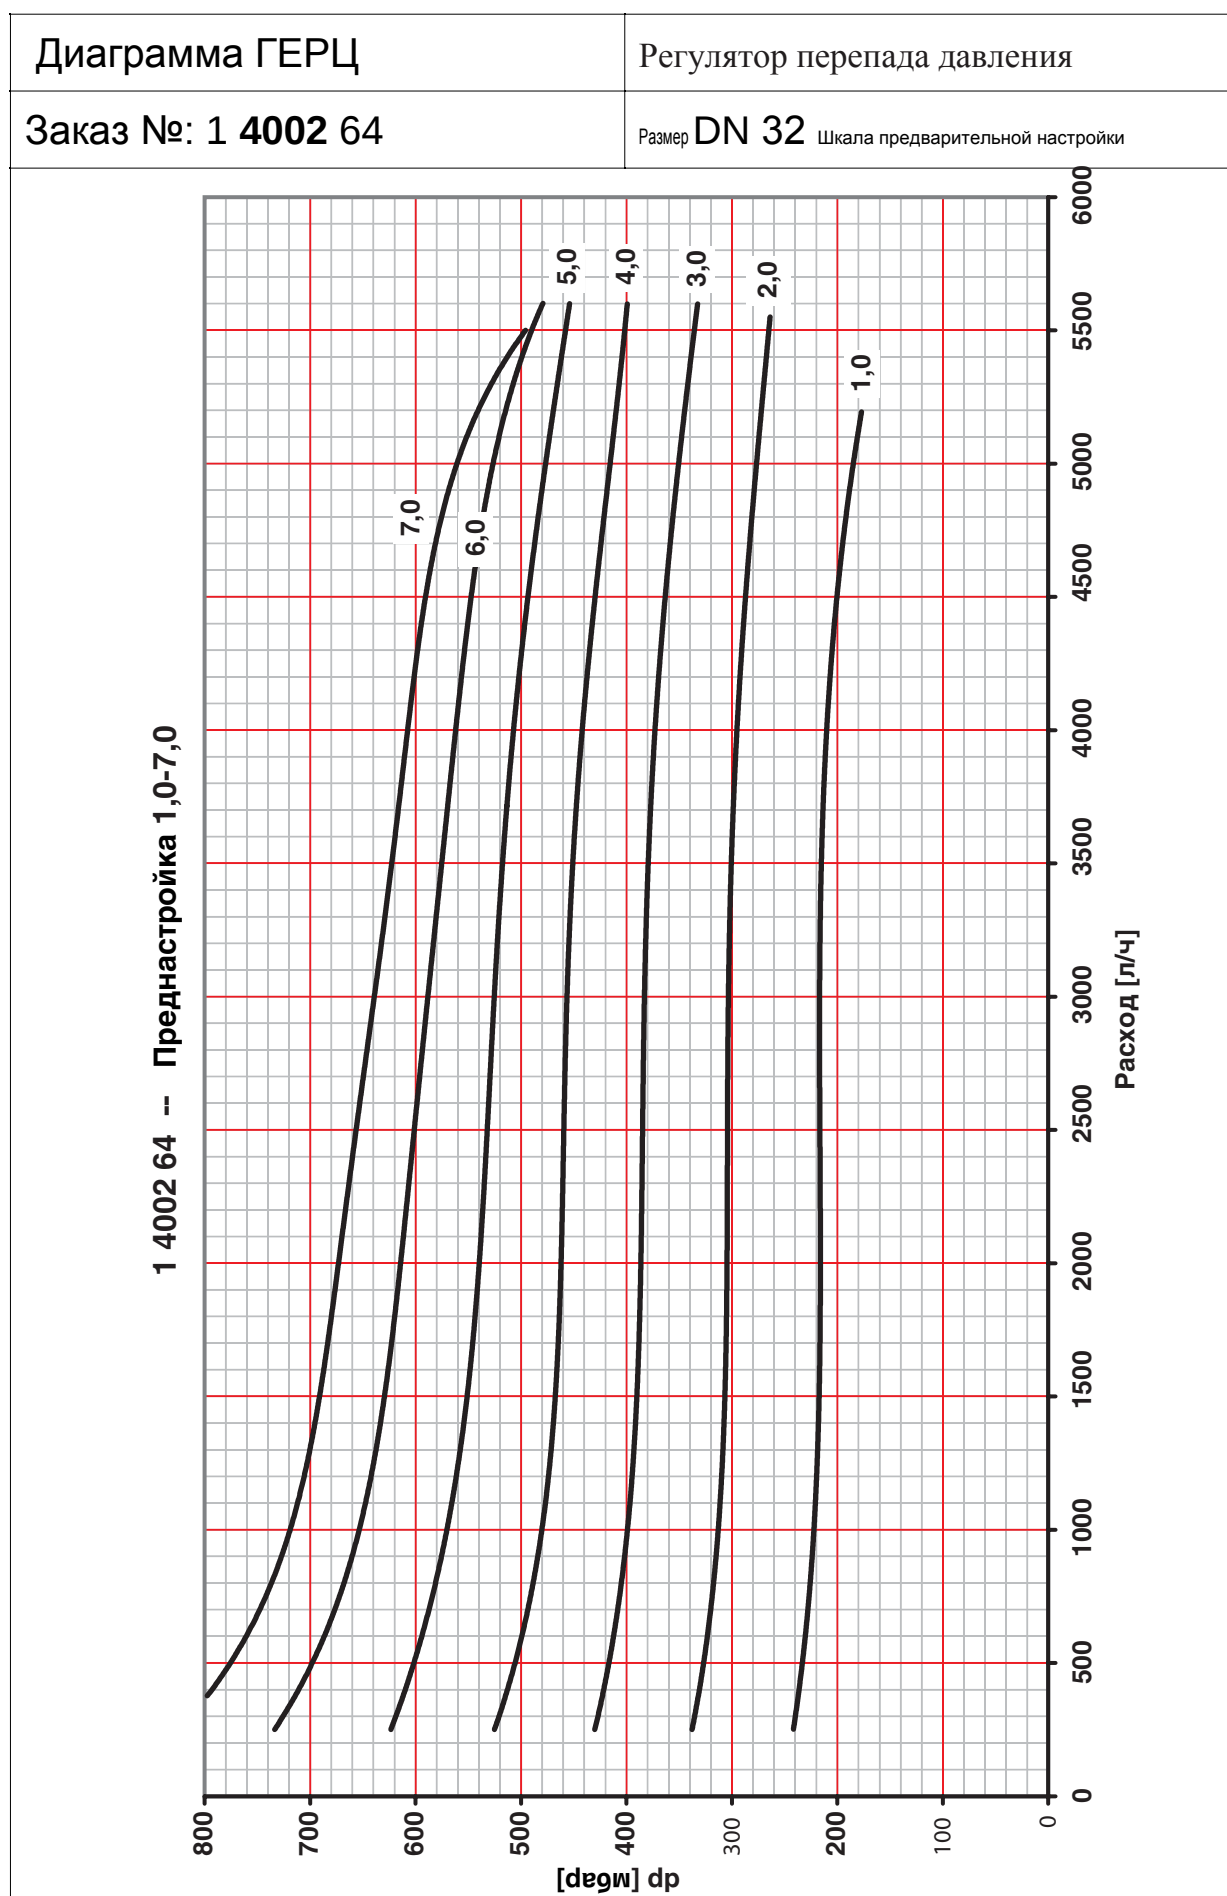

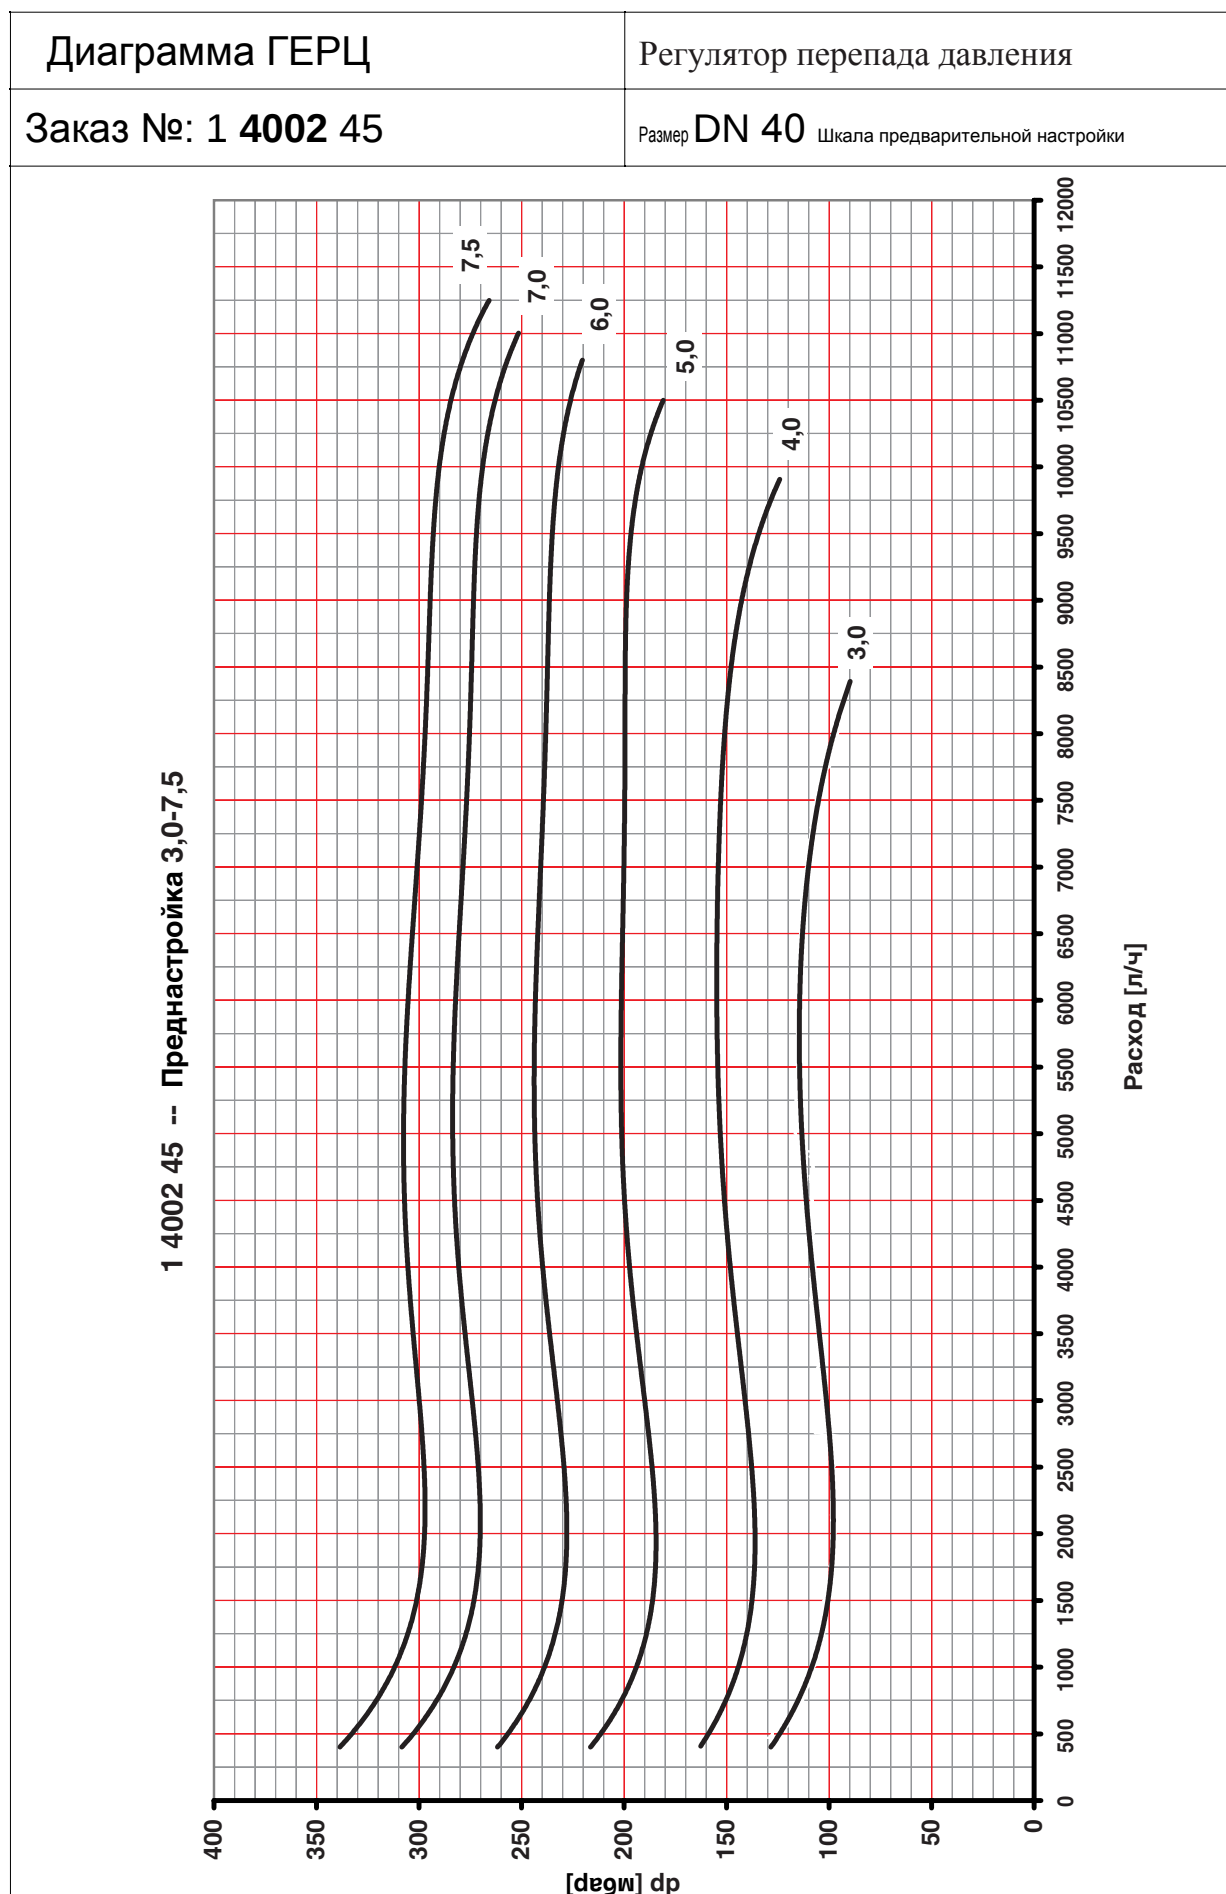

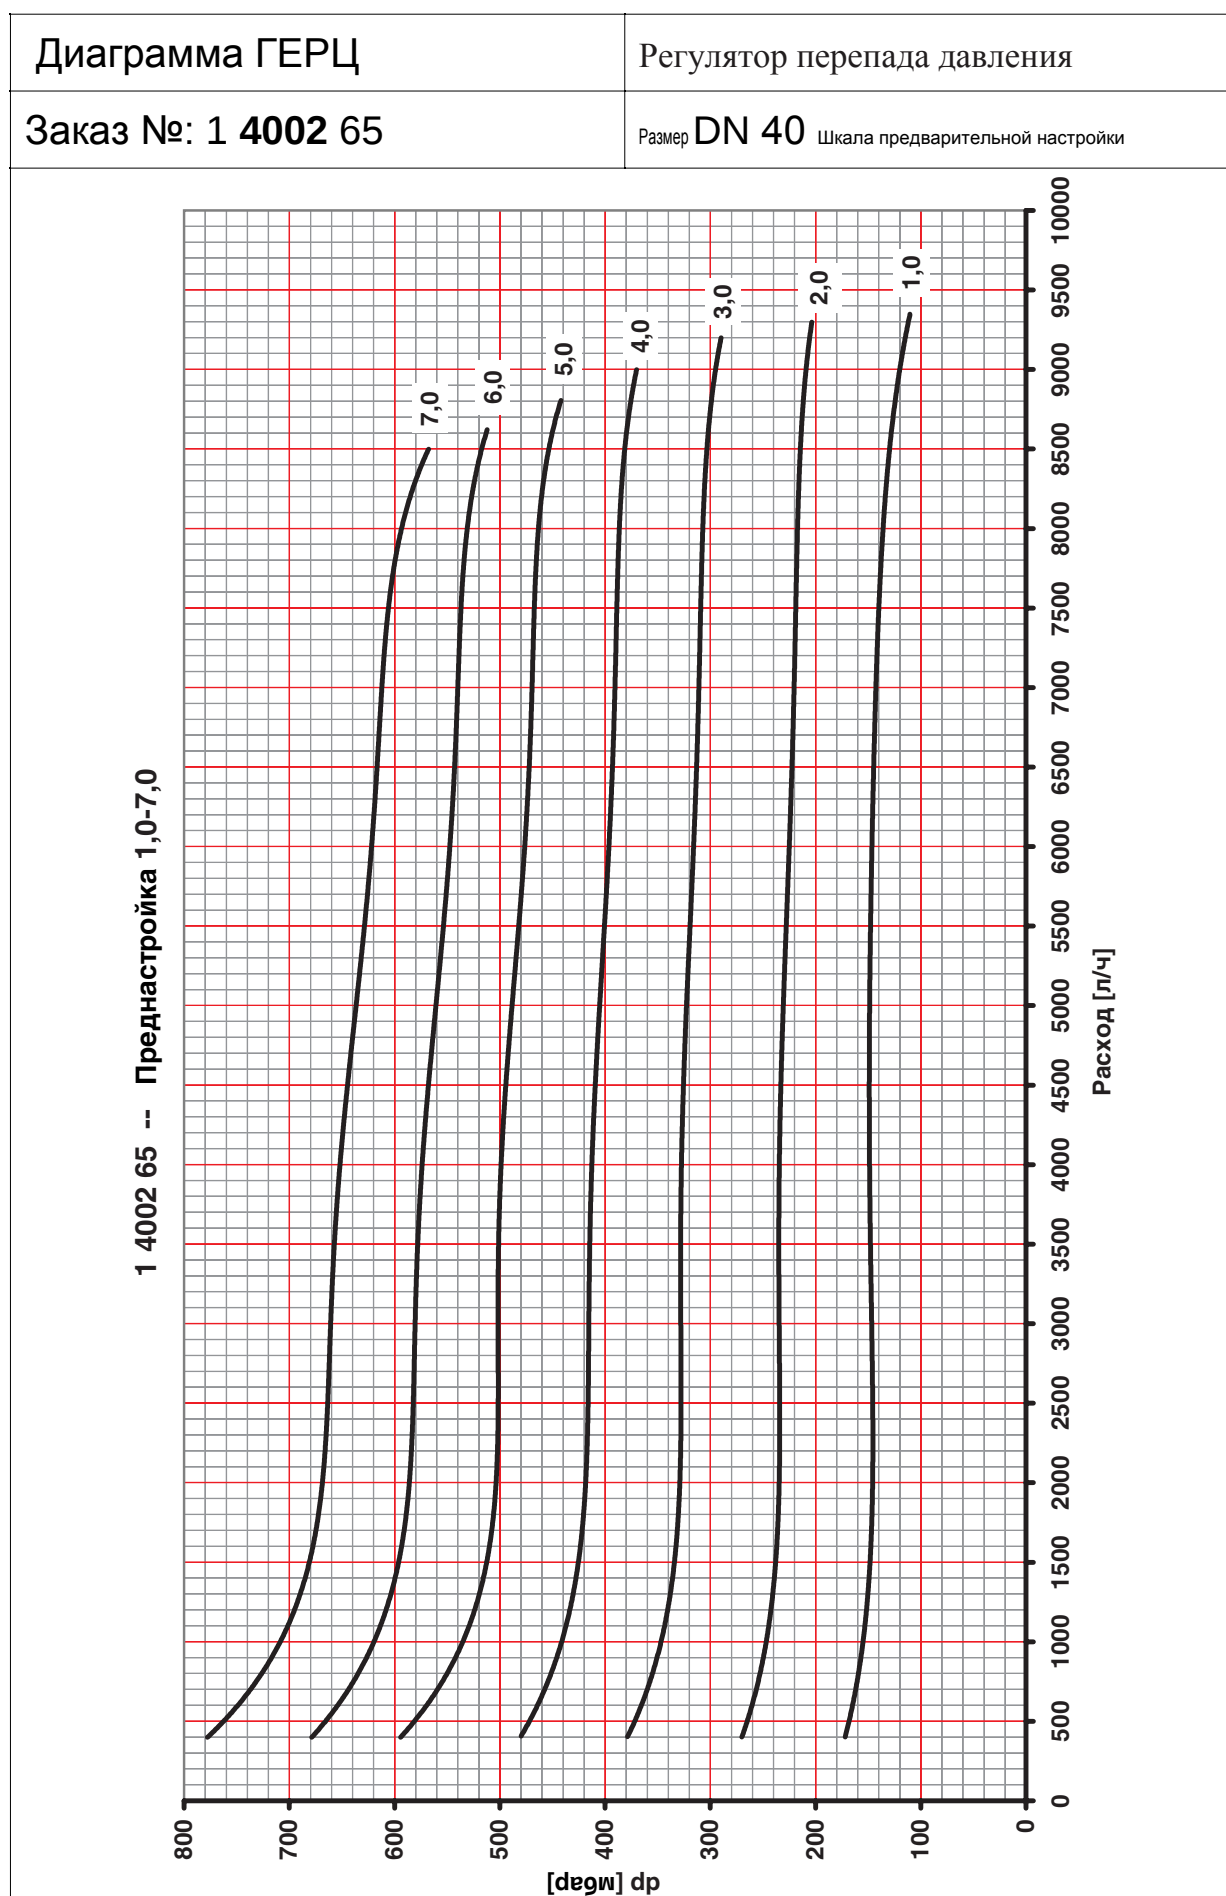


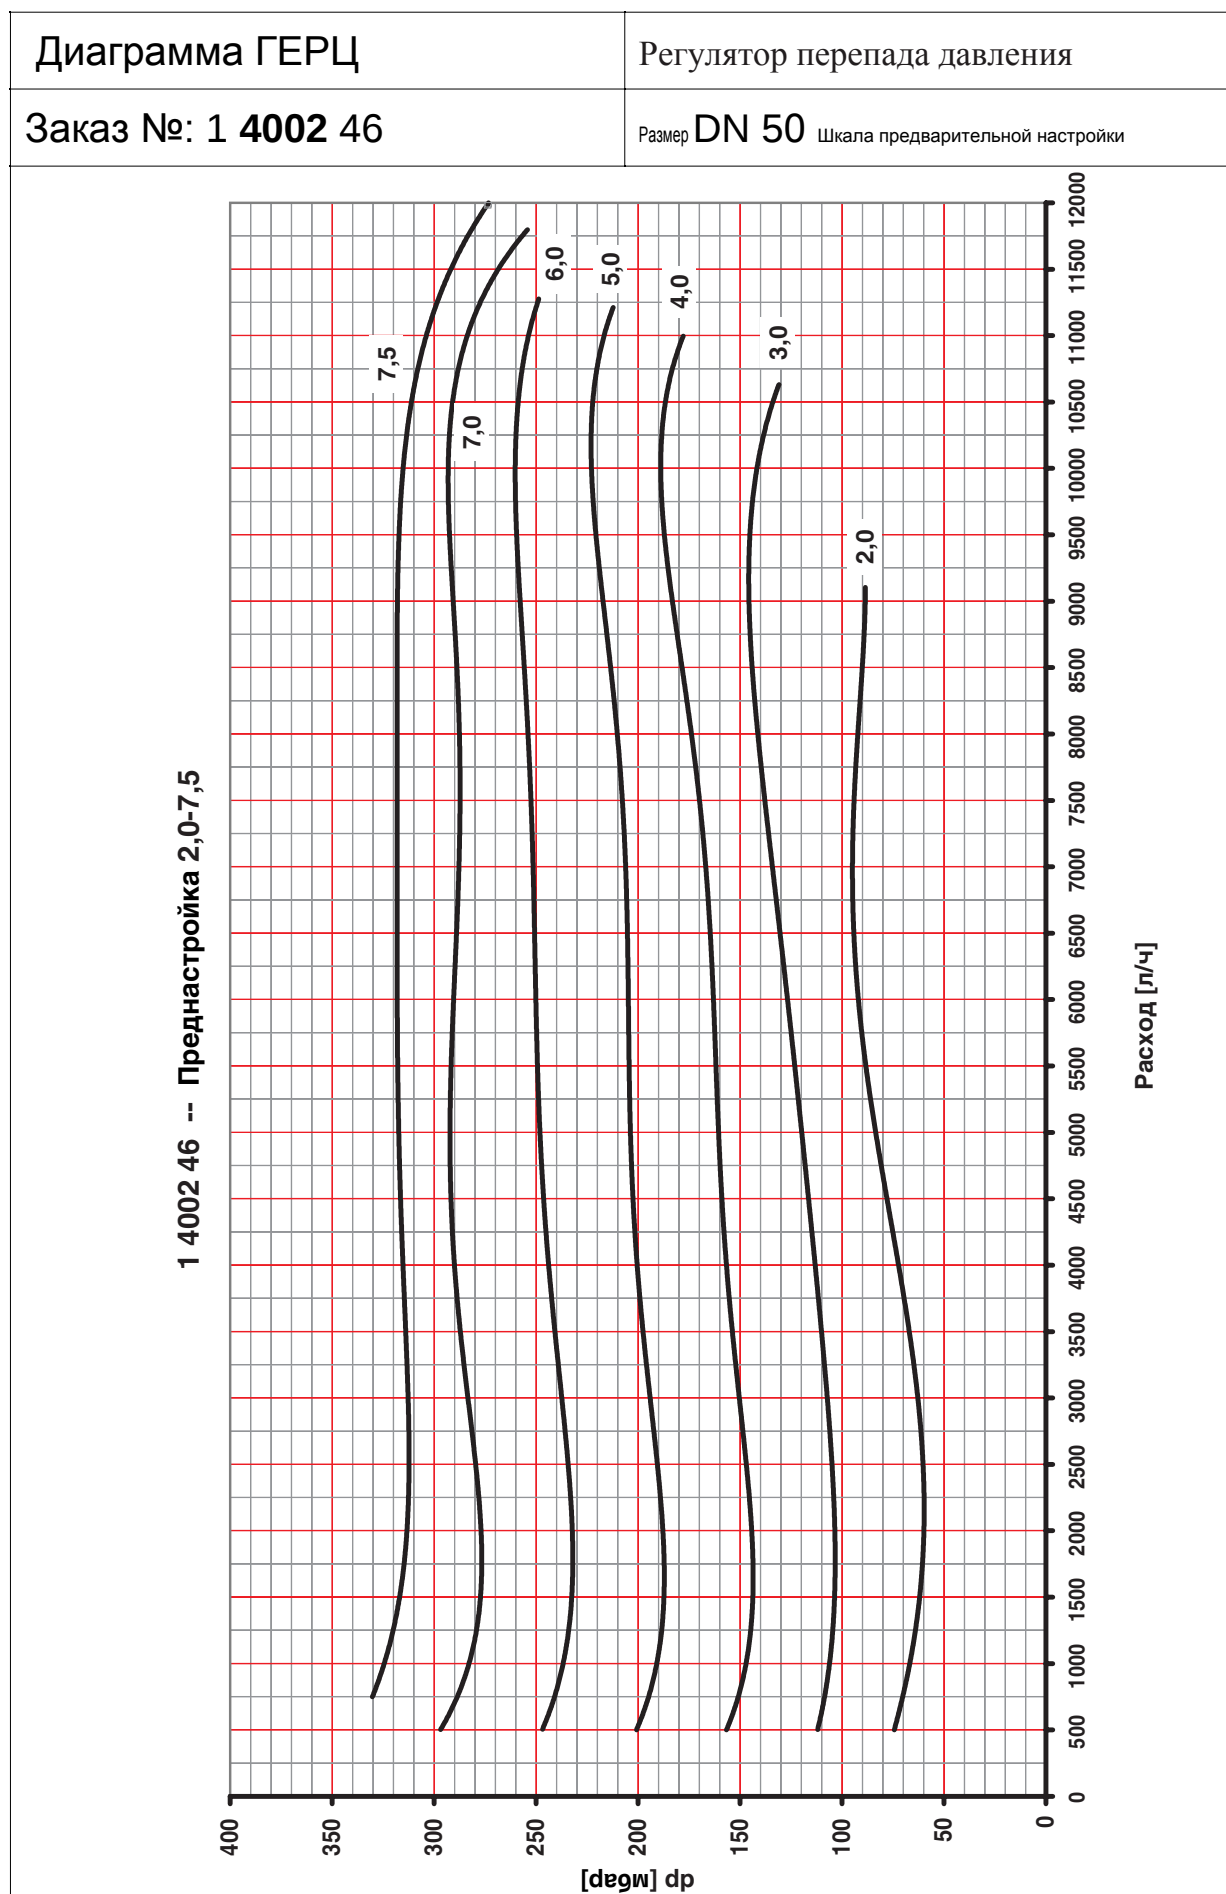


Диаграмма ГЕРЦ	Регулятор перепада давления
Заказ №: 1 4002 66	Размер DN 50 Шкала предварительной настройки

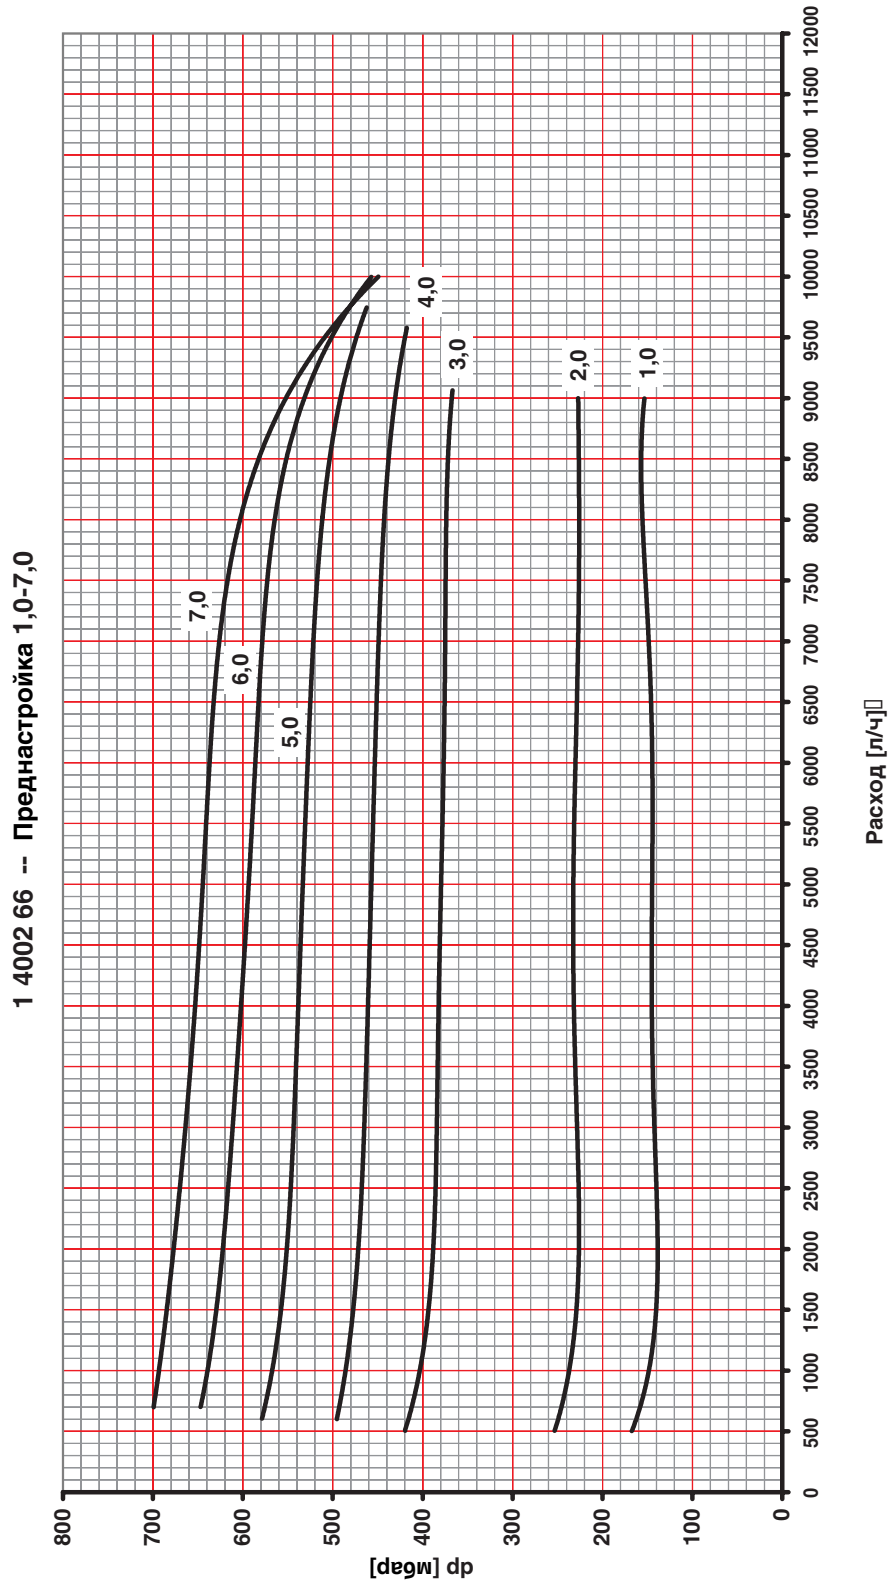


☒ **Определение мощности**
Пример

расход 1000 л/ч
предв. настр. позиция 4

Необ. дифференциальное давление 400 мбар

Использовать график для определения предв. настр. позиции клапана. На примере ниже можно увидеть, что предв. настр. позиция - is 4.0

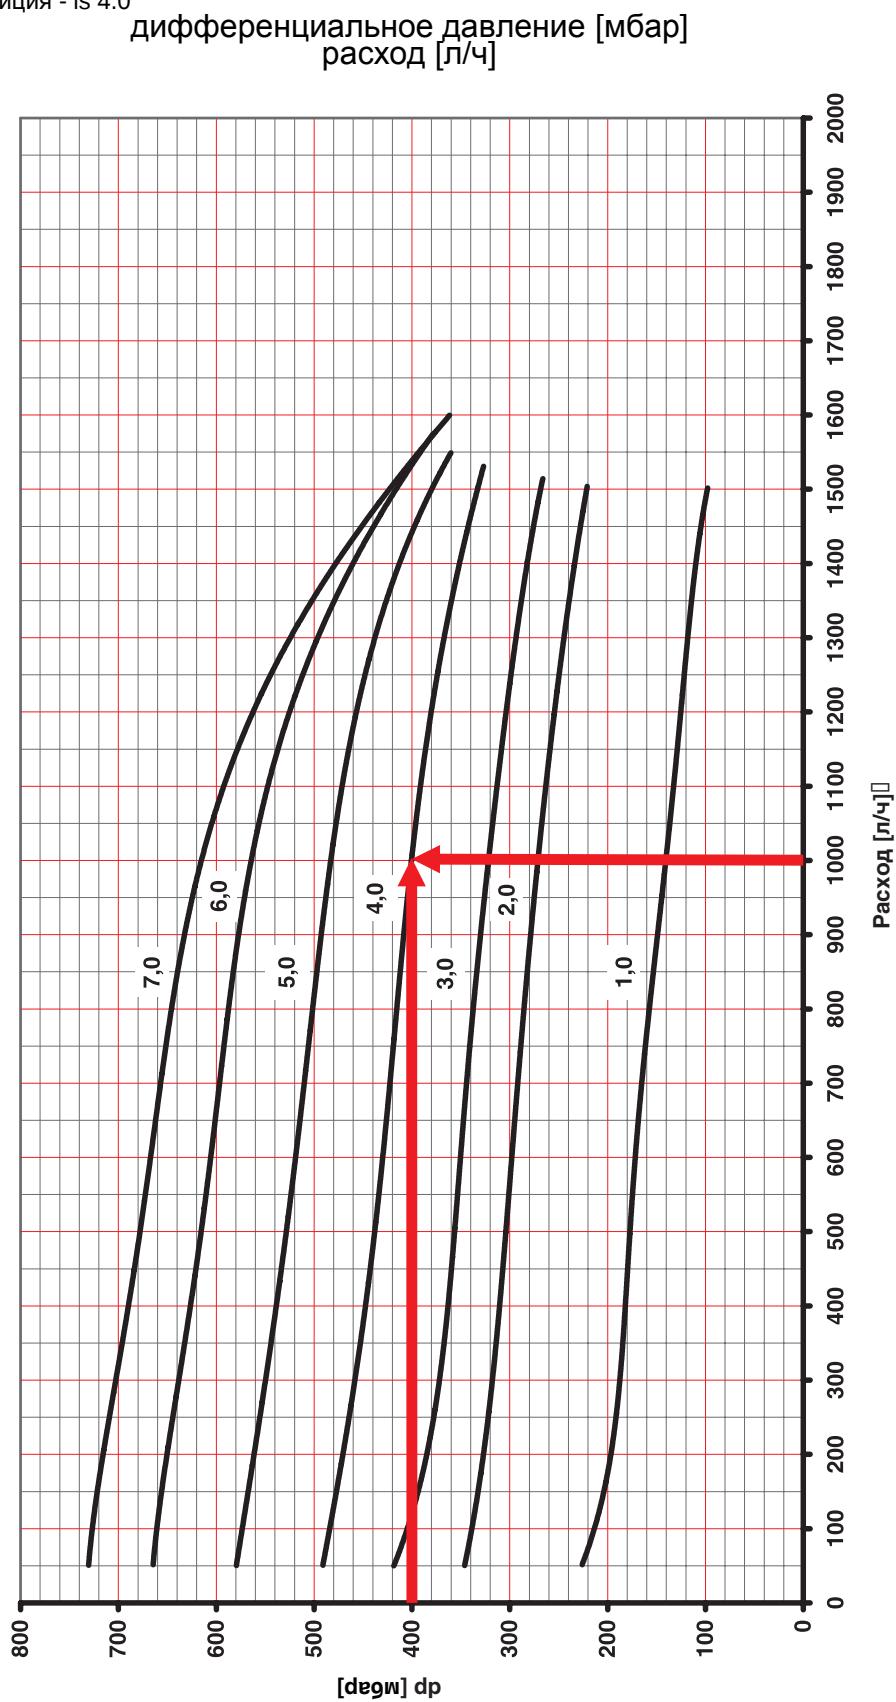

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93